



ROZWINIĘCIE INST. WOD.-KAN.

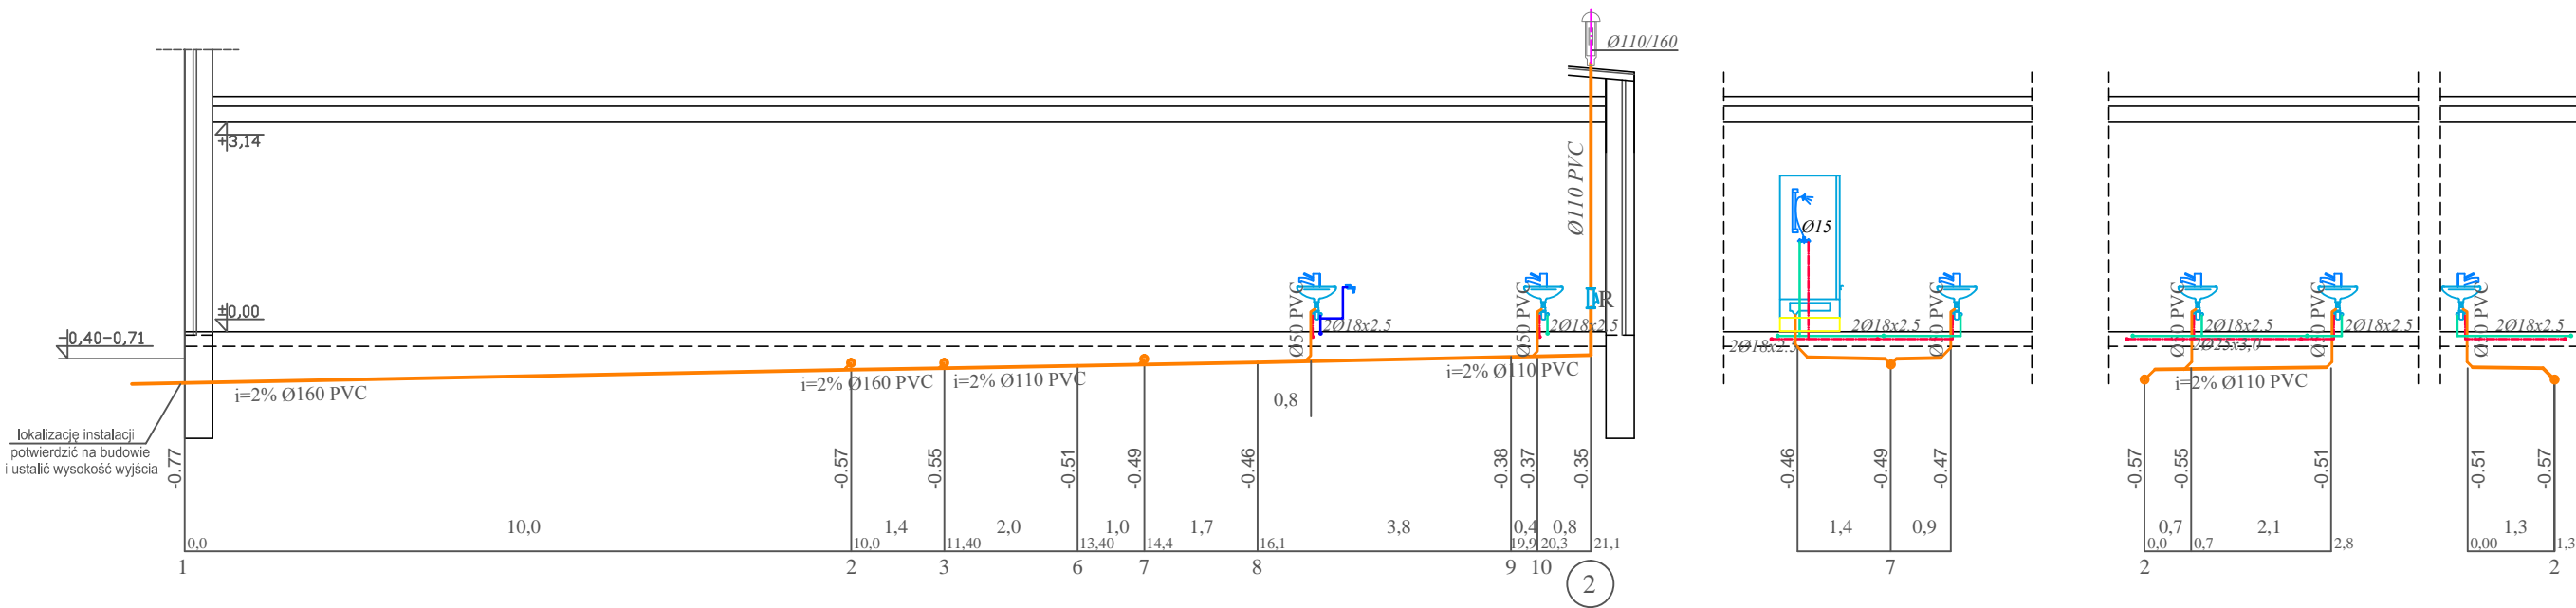

UWAGI:
- na pionach odpowietrzających pvc 110 w najdalszych punktach instalacji zastosować rewizje PVC110, w zabudowie GK zastosować drzwiczki rewizyjne celem dostępu do rewizji sanitarnej
- odcinek instalacji wody zimnej DN25 do hydrantu, w przestrzeni korytarza prowadzić pod tynkiem - w bruździe.

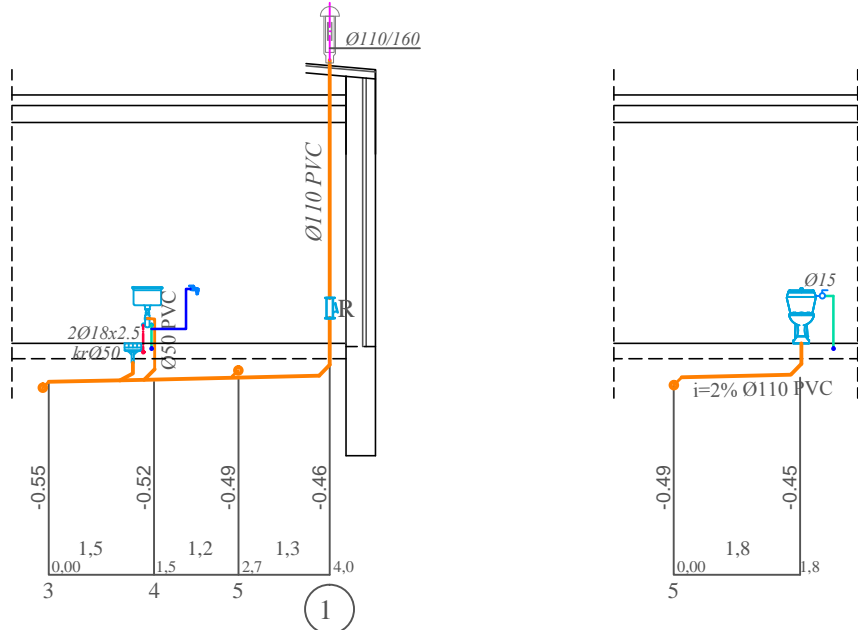

 <div>17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33 NIP 543-178-93-83, REGON 200366670 tel. (85) 682 35 31, 668 174 531</div>		
Nr rys.	2	Skala 1:100
Nazwa rysunku: Rozwinięcie instalacji wod.-kan.		
Inwestor: Gmina Narewka, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1		
Nazwa i adres obiektu: Inwentaryzacja istniejącego budynku ośrodka zdrowia 17-220 Narewka, Lewkowo Stare, nr ew. dz. 38/16		
Projektant:	Data:	Podpis:
mgr inż. Dariusz Romaniuk upr. nr: PDL/0047/PWOS/14 Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci i instalacji i urządzeń, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Styczeń 2018r.	